

YABUSHITA 特注事例集

Vol. 1

Special order product
Collection of Cases

ヤブシタの特注対応

設計から製造、販売まで全てヤブシタが手がけるからこそ
ワンストップでスピーディーな対応が可能

気流と騒音のW解析 × 豊富な実績
現場ごとの課題にも細やかに応える技術力

皆様の「こんなものがあつたらいいのに」を実現

Contents

01

特注フード

3

02

排熱対策部材

11

03

防音システム

27

04

遮音パネル

35

05

特注架台

37

06

その他

41

特注フード

POINT

- ✓ 散水装置併用
- ✓ 保護網付き
- ✓ 公共建築仕様

各種特注防雪対策部材




メーカー …… 三菱電機
 室 外 機 …… ビル用マルチエアコン・モジュールチラー
 代 理 店 …… ————
 物 件 …… ————



詳細はこちら

モジュールチラー「DT-RII」10台連結用の散水装置併用特注防雪フード

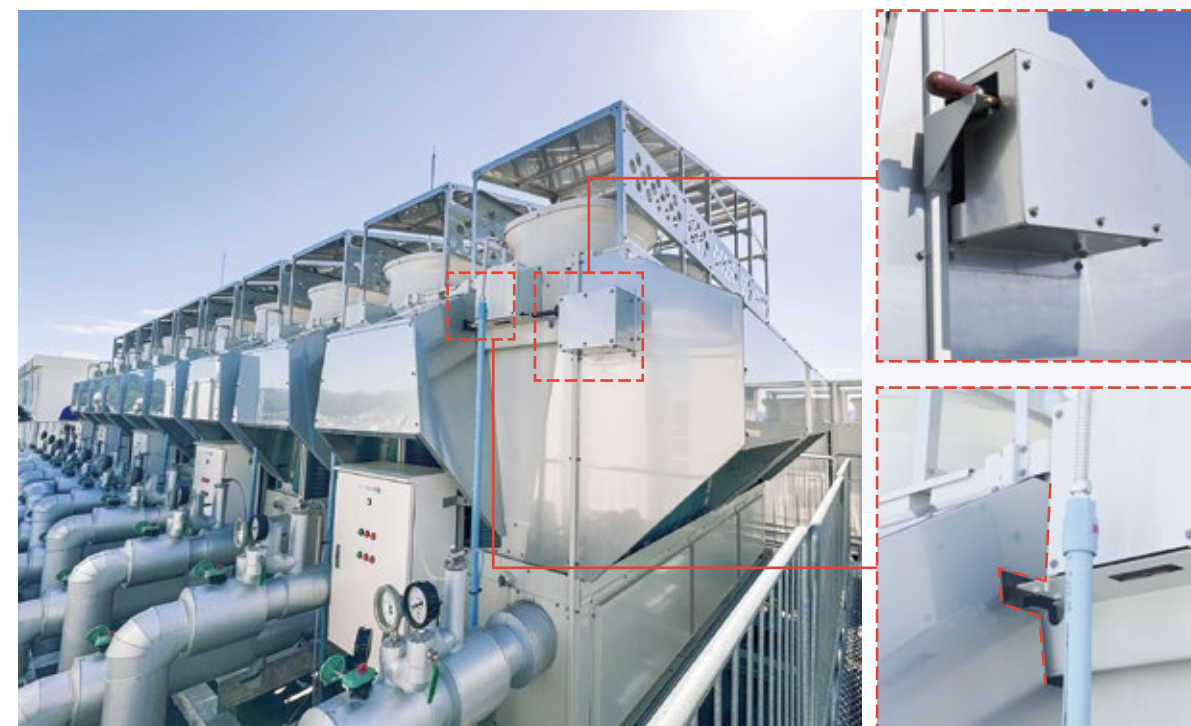

吸込側は散水装置との干渉を避けるため、特注防雪フードを設置。

ビルマルへの特注対策

ビルマル64台に対して吹出側に防雪 ネット、吸込側には特注防雪フードを設置。



公共建築仕様 保護網付き防雪フード

公共建築仕様は保護網がついている仕様になります。
 保護網が干渉しない形状の防雪フードを納入しました。

01
特注フード

POINT

- ✓ 深型仕様
- ✓ 奥行変更
- ✓ 切り欠き仕様

ビル用マルチエアコン向け
深型＋奥行変更特注防雪フード

メーカー …… ダイキン
室 外 機 …… ビル用マルチエアコン
代 理 店 …… 東テク北海道株式会社様
物 件 …… 北海道 某所




詳細はこちら

吸込側特注深型フード




デフロスト時間短縮を目的に正面側と左右吸込側は熱交換器を覆う深型形状で製作。

吸込側特注奥行変更フード

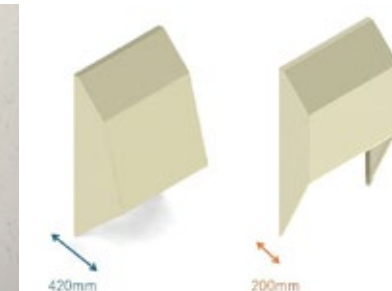

筐体の間と背面側にもフードを取り付けたいとのご希望があり、吸込フードの**奥行寸法を420mmから200mmに変更**。機器の性能面を考慮し**開口面積を十分に確保**しました。

吸込側特注奥行変更フード（切り欠き仕様）

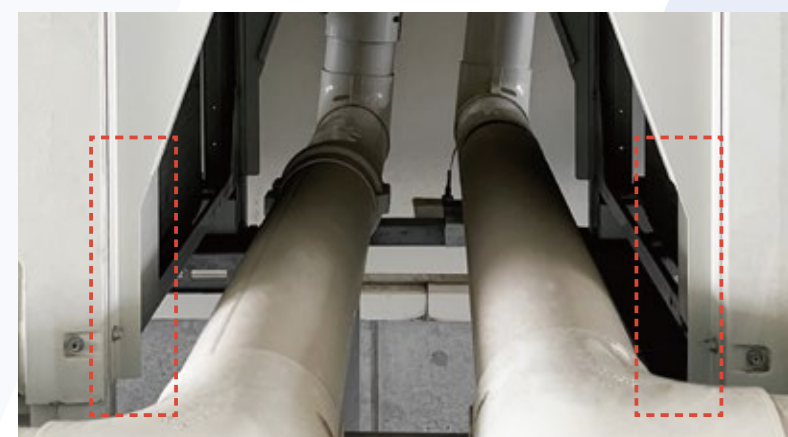

室外機の上に配管が設置されていたためフードの下側を**切り欠き仕様**にすることで**配管に干渉しない形状**としました。

特注フード

POINT

✓ 奥行変更

✓ 横打ち対応パネル

ビル用マルチエアコン向け 奥行変更特注防雪フード




詳細はこちら

メーカー …… ダイキン

室 外 機 …… ビル用マルチエアコン

代 理 店 …… 東テク北海道株式会社様


物 件 …… ———

吸込側防雪フードを奥行110mmに薄型設計

取付けやすさを考慮した "施工者目線" の工夫


通常品

特注品

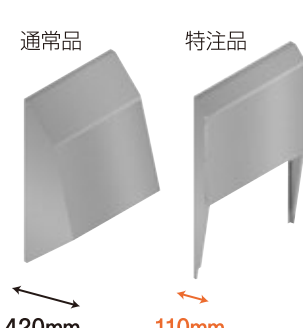

通常品

特注品 (D110mm)

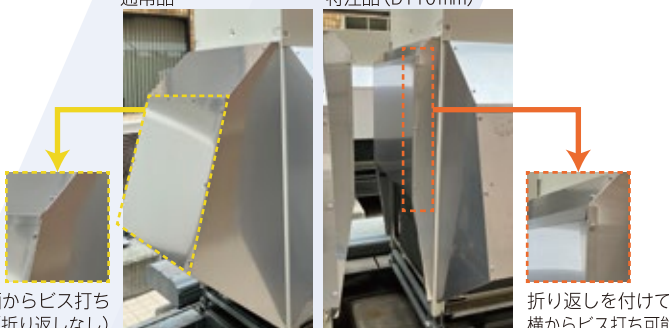

吸込側横防雪フードの奥行寸法を110mmに変更し開口面積を十分に確保した形状をご提案。また、吸込側防雪フードの前面パネルに折り返しを設け、横からビスを打てるよう施工性を考慮した特注形状で設計。



マトリクスアドバンス用 高さ変更吹出側特注防雪フード

室外機上部に吹出側防雪フードが干渉してしまう鋼材があった為、通常品よりも約300mm低くした特注防雪フードを製作。また、隣接した室外機2台の間に雪が入り込まないように連結板を設置しました。



詳細はこちら

POINT

✓ 深型仕様

✓ 雪の蓄積防止部材

ビル用マルチエアコン向け 深型特注防雪フード

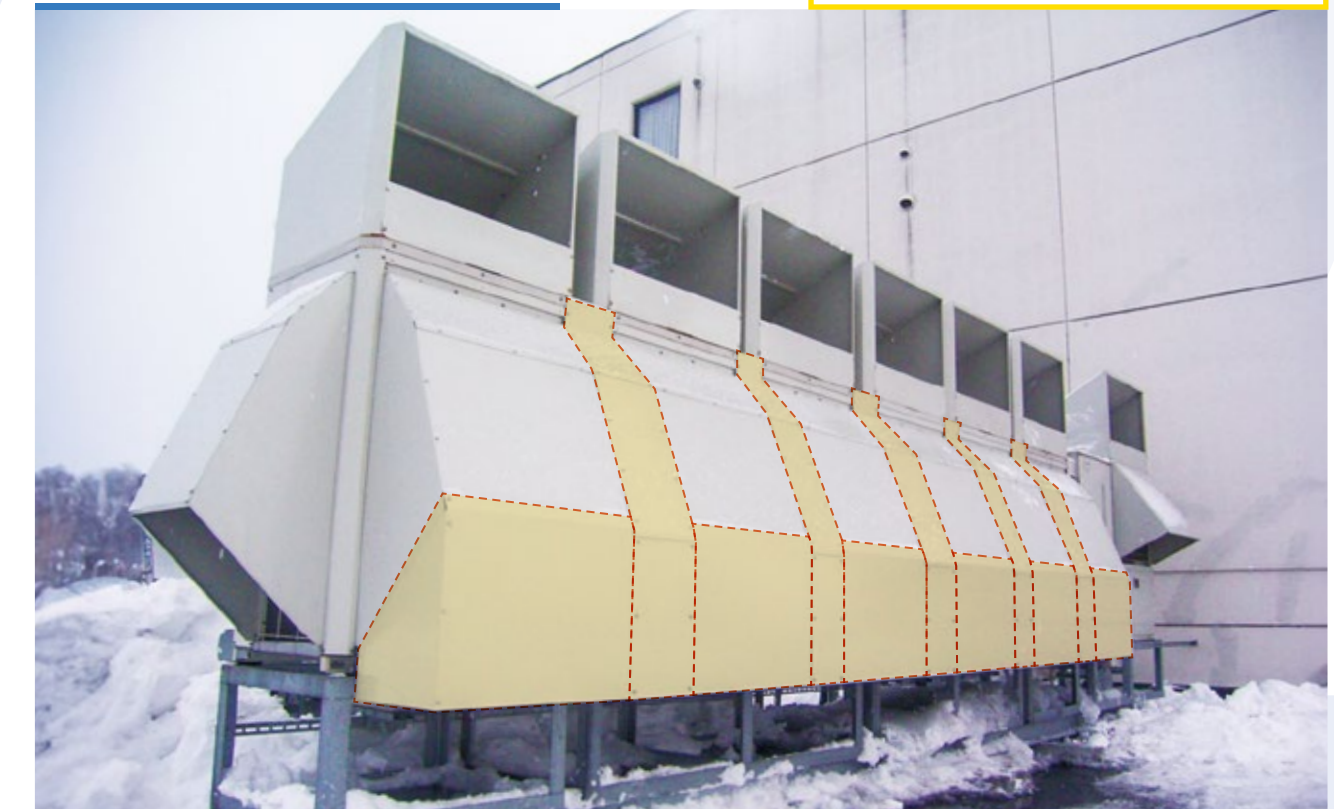




吸込背面側には**深型フードを採用**し、熱交換器全体を覆うことで横吹き雪や凍結の影響を最小限に抑える設計。さらに、室外機の上に雪がたまらない特注部材を設置し、運転効率の低下を防止しました。

メーカー …… 三菱電機

室 外 機 …… ビル用マルチエアコン

代 理 店 …… ———

物 件 …… 北海道 某所

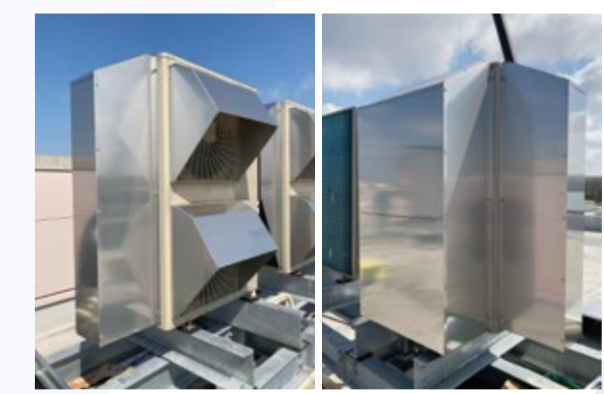

スゴ暖ZEAS室外機向け 深型特注防雪フード(SUS製)

吸込側熱交換器を完全に覆うことで雪の付着を最小限にした設計。


詳細はこちら

特注フード

GHP室外機用特注防雪フード



GHP室外機向け防雪フードの定番品がなく、特注品として製作。

メーカー …… ダイキン
室 外 機 …… GHP室外機
代 理 店 …… 東テク北海道株式会社様
物 件 …… 北海道 某所



詳細はこちら



メーカー …… ダイキン
室 外 機 …… GHP室外機
代 理 店 …… 東テク株式会社様
物 件 …… 青森県 某所



詳細はこちら



メーカー …… ダイキン
室 外 機 …… GHP室外機
代 理 店 …… 東テク株式会社長岡営業所様
物 件 …… 新潟県糸魚川職業安定所様



詳細はこちら

モジュールチラー-DT-RⅢ用 防雪フード



メーカー …… 三菱電機
室 外 機 …… モジュールチラー
代 理 店 …… ——
物 件 …… 岐阜県 某所



詳細はこちら



既設のDT-RⅡ(冷房専用)2台の隣に新たにDT-RⅢ(冷房専用)2台が追加設置されました。それに伴い、連結設置用防雪フードを納入。

ルームエアコン用網付き特注防雪フード



熱交換機に触れて怪我をすることを考慮し、吹出側と吸込左に網付きの防雪フードを設置。

メーカー …… 三菱電機
室 外 機 …… ルームエアコン
代 理 店 …… ——
物 件 …… 北海道 某所


02 排熱対策部材

POINT

気流解析と現場実測で効果確認

- ✓ 夏季に高圧異常停止が頻発
- ✓ モジュールチラー48台
- ✓ エアシェード導入により運転改善

モジュールチラー集中設置用エアシェード

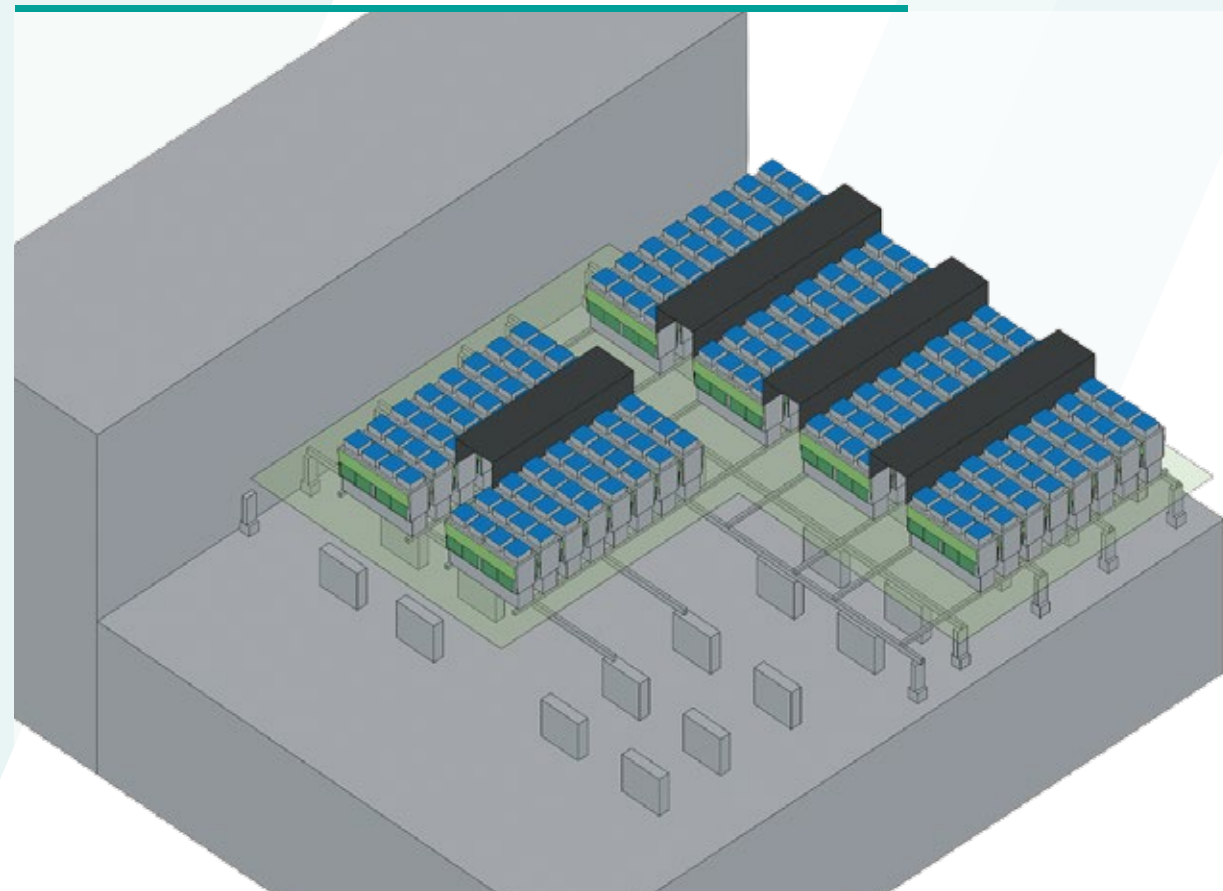


モジュールチラーが48台設置されているこちらの現場では、夏場にチラーの集中設置によるショートサーキットが発生し、高圧異常停止が頻発しておりました。

メーカー
室 外 機 モジュールチラー
代 理 店
物 件 愛知県 某自動車工場



詳細はこちら


気流解析による効果予測

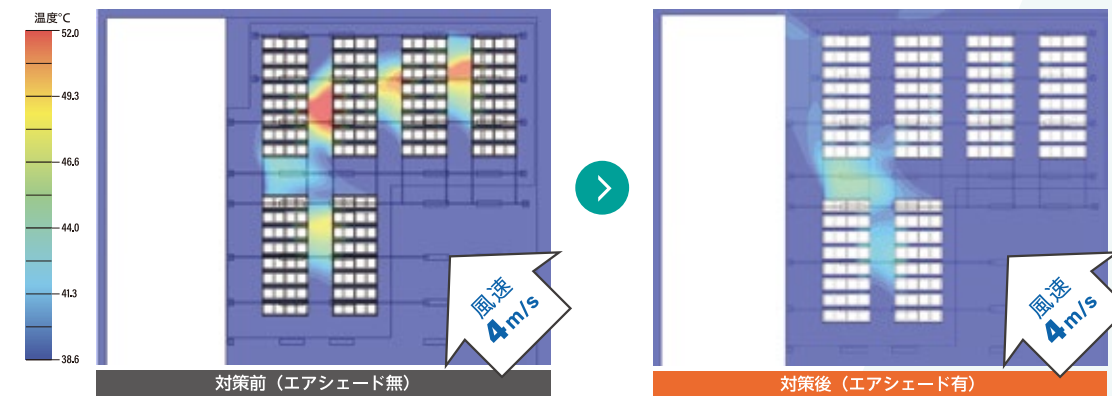

無風条件では解析上クリア。しかし、現場環境に合わせて外気風南東4m/sの条件で再度計算を行ったところ、吸込空気温度が52℃を超えている箇所を確認し、エアシェードをご提案。


※断面位置＝室外機熱交換器中心高さ

門型エアシェードでショートサーキット対策

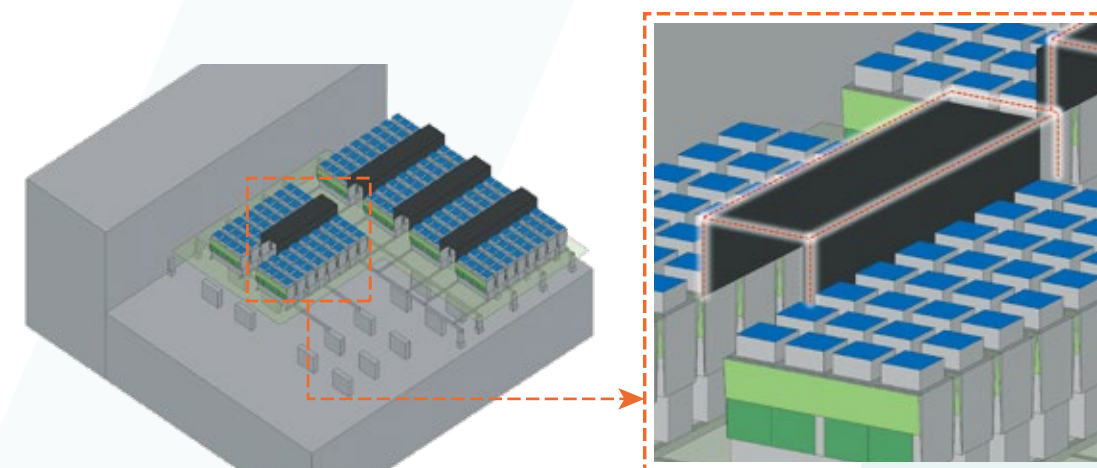

チラーの間には配管があったため、それを避けるような門型のエアシェードを設置しました。

エアシェードの設置効果

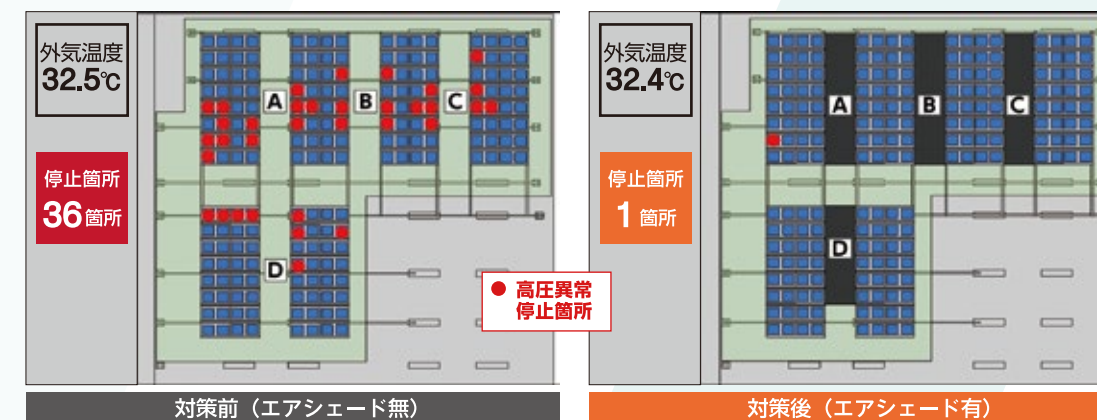

エアシェード設置後、測定位置A・B・C点において、吸込空気温度-10度以上の効果がありました。また、気流解析結果と現地での測定結果がほぼニアな数値になったことから、**エアシェードの効果と気流解析の精度が改めて証明**されました。

各地点の空気温度

測定位置	対策前温度 [°C]	エアシェード設置後温度 [°C]	設置効果 [°C]
A 地点	52.2	39.9	-12.3
B 地点	51.7	39.9	-11.8
C 地点	51.0	34.9	-16.1
D 地点	42.9	39.4	-3.5

排熱対策部材

POINT

室外機132台への
排熱対策としてエアシェード導入

- ✓ 気流解析の実施
- ✓ メンテナンス側にも設置

ビル用マルチエアコン向けエアシェード



メーカー …… 三菱電機
室 外 機 …… ビル用マルチエアコン
代 理 店 …… ———
物 件 …… 長崎県 某所





詳細はこちら



屋上に132台のビルマルが集中設置されており、ショートサーキットが発生する可能性が高い環境であったため、気流解析を行い、エアシェードをご提案。

気流解析

無風条件

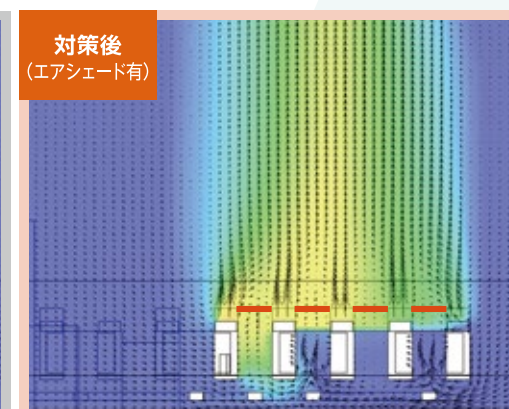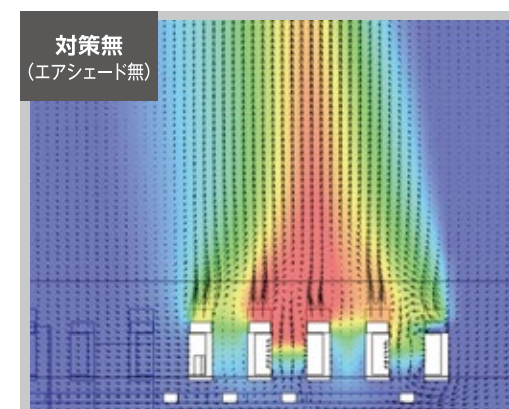

南西風
3m/s

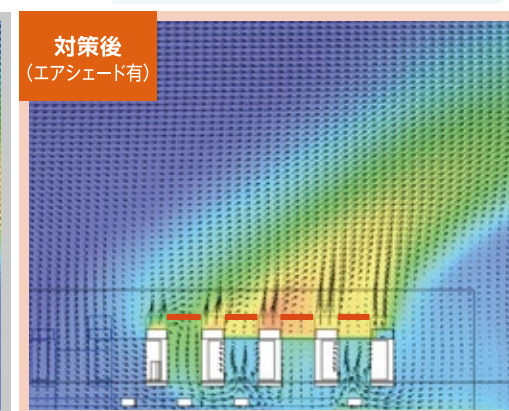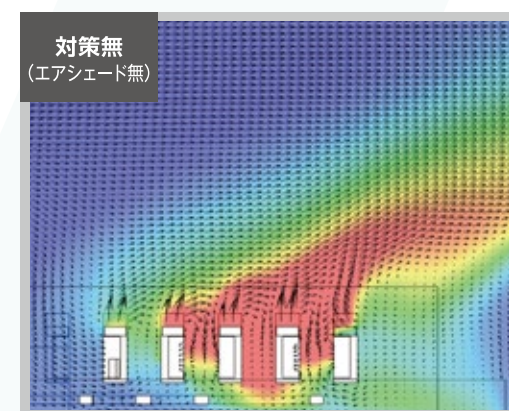

気流解析では無風条件の他に、現場環境に合わせて南西3m/sの条件を加えて実施。対策なしの場合、45℃を超える箇所が10か所確認されましたが、エアシェードを設置したことで、45℃を超える箇所はなくなり、**吸込空気温度の上昇を抑制**しました。

オーダーメイド設計のエアシェード



室外機132台に対して**57パターン**のエアシェードを設計。一番短いエアシェードは210mm、一番長いエアシェードは1410mmとなりました。

02 排熱対策部材

POINT

2種類の特注ダクトで
吸込空気温度を改善

- ✓ 特注導風ダクト2種
- ✓ 気流解析の実施
- ✓ 配置変更のご提案

ビル用マルチエアコン向け特注導風ダクト




メーカー 三菱電機
室 外 機 ビル用マルチエアコン 店舗・オフィス用エアコン
代 理 店 ————
物 件 滋賀県 某所




詳細はこちら

2種類の特注導風ダクト

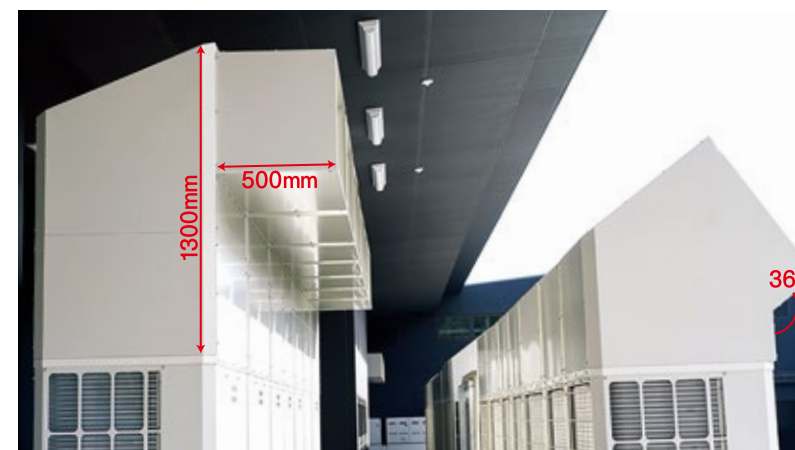


室外機が2列に並ぶ配置手前側(写真右)は**36度の角度がついたダクト**をご提案。奥側(写真左)は**1300mmに高さ変更**を行い、排熱を外へ逃がす**500mmのダクト**を延長した仕様としました。

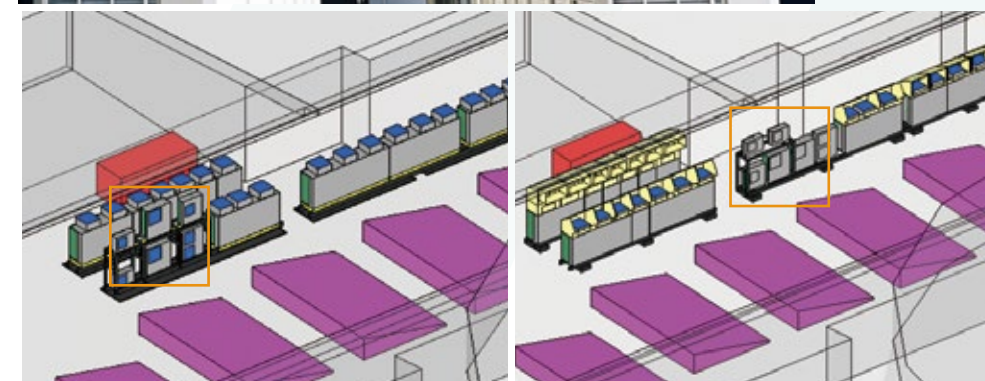

室外機の最適設置のご提案も同時に実施。対策部材の設置と室外機の配置変更を行ったことで**最高吸込空気温度62.0℃から40.6℃まで改善**し解析結果クリアとなりました。

3パターンで気流解析を実施

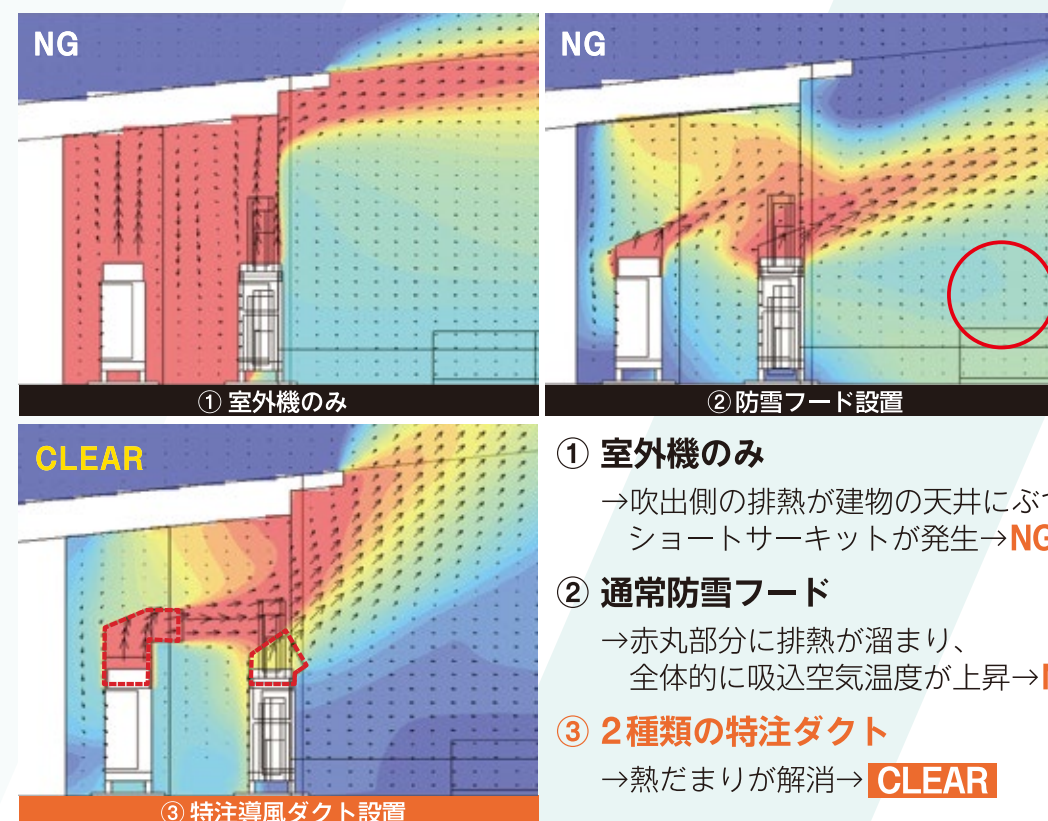

排熱対策部材

POINT

- ✓ 通常フード+導風ダクト
- ✓ 高さ・角度・奥行変更
- ✓ 気流解析の実施

各階バルコニー設置室外機の排熱対策特注導風ダクト




各階のバルコニーに設置された室外機の排熱対策として特注導風ダクトをご提案。気流解析では通常フードとフード+500mmの導風ダクトの2パターンで検討。結果、通常フードの場合ショートサーキットが発生していましたが、**500mmの延長ダクトを付けたことでショートサーキットが解消**され解析クリアとなりました。

メーカー …… ダイキン
室 外 機 …… ビル用マルチエアコン
代 理 店 …… 東テク北海道株式会社様
物 件 …… ———



詳細はこちら


気流解析

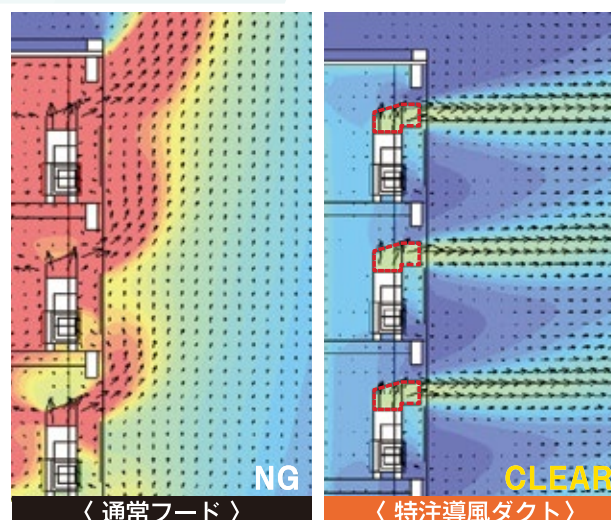

屋上設置の排熱対策特注フード【高さ変更+天板角度変更+奥行変更】



気流解析

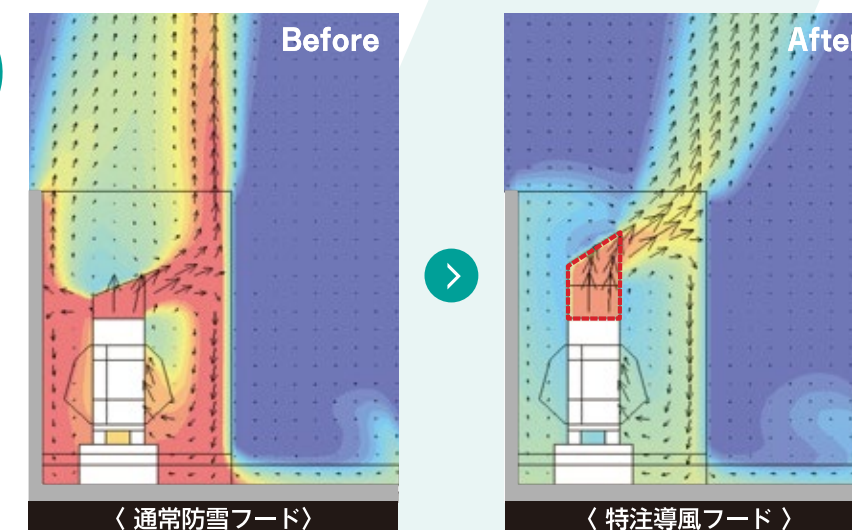

室外機正面側に目隠し壁があり、**吹出フードの高さを1300mmに延長。天板の角度を変更したことでショートサーキットが解消**されました。さらに、筐体の間は**奥行寸法を420mmから250mmに変更**。機器の性能面を考慮し開口面積を十分に確保した形状で製作しました。

02 排熱対策部材

POINT

バルコニー設置
モジュールチラー向け
高さ違いの導風フード

- ✓ 高さ違い
- ✓ 気流解析の実施
- ✓ 圧力損失計算実施

各階バルコニー設置室外機の排熱対策特注導風ダクト




メーカー …… 三菱電機
室 外 機 …… モジュールチラー
代 理 店 …… 三菱電機冷熱機器販売株式会社 長岡営業所 様
物 件 …… 新潟県 某食品工場



詳細はこちら

気流解析

DT-R4台が十分な能力を発揮できるよう高さ違いの吹出フードをご提案。最大で高さ2750mmの大型のフードを製作。

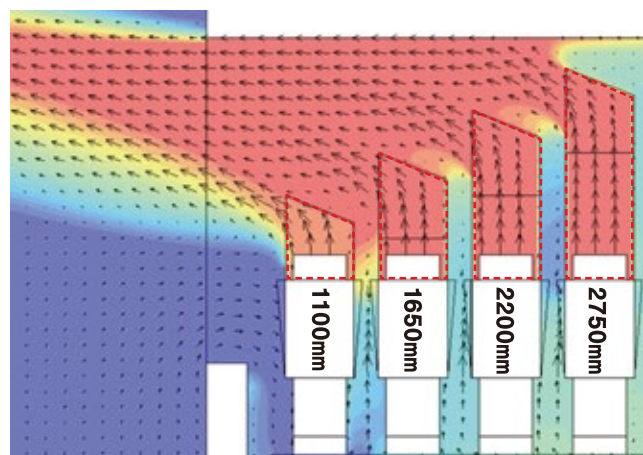

加熱専用機向け特注導風フード



メーカー …… 日本キヤリア
室 外 機 …… 加熱専用機
代 理 店 …… —
物 件 …… 中国地方 某工場




詳細はこちら

POINT


- ✓ 高さ違い
- ✓ 気流解析実施



気流解析

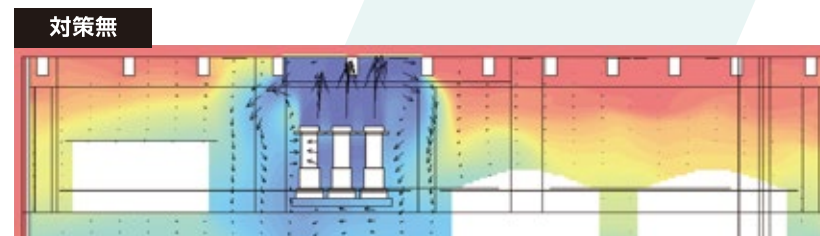

対策後

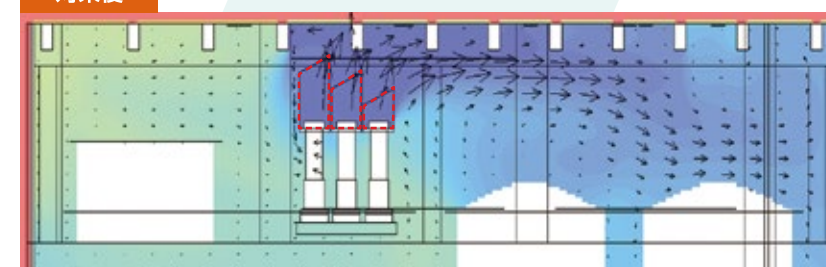

室外機設置場所が室内となり、ショートサーキットが発生。排熱対策用の特注導風フードとしてH1000・H1400・H1800の高さ違いで設計。**室内全体の温度低減を実現**しました。

02 排熱対策部材

ビル用マルチエアコン向け 雪害＋排熱対策特注防雪フード



雪害・排熱を考慮した高さ変更特注防雪フードをご提案。左から800mm、1100mm、1300mmとし、室外機の配置による排熱問題を解消。また、背面の穴を無くし、ショートサーキット防止により効果的な設計といたしました。

メーカー …… 三菱電機
室外機 …… ビル用マルチエアコン
代理店 …… 加茂川啓明電機株式会社様
物件 …… 北海道 某所



詳細はこちら

POINT

- ✓ 高さ違い
- ✓ 背面穴無し

ビル用マルチエアコン向け90度横向き特注防雪フード



メーカー …… ダイキン
室外機 …… ビル用マルチエアコン
代理店 …… ———
物件 …… 北海道 某所



詳細はこちら

POINT

- ✓ 90度横向き
- ✓ 旧型チラー用フード製作

圧力損失を考慮した特注設計



ショートサーキット対策として、**90度横向きに変更**。また、高さを通常の**630mmから1250mmに変更**し、開口面積を十分に確保した形状で製作し圧力損失を抑える対策を行いました。

旧型ヘキサゴンチラー用フードも製作



02 排熱対策部材

POINT

高さ変更＋防鳥網付き
上部吹出ダクトで排熱対策

- ✓ 高さ変更
- ✓ 防鳥網付き

ビル用マルチエアコン向け上部吹出特注ダクト



メーカー …… 日立
 室外機 …… ビル用マルチエアコン
 代理店 …… 株式会社北海道日立様
 物件 …… 某所



詳細はこちら




開放面が建物上部しかない設置状況のため排熱対策用の特注上部吹出ダクトをご提案。排熱を上部へ逃がすため**建物から支持を取る必要のない高さ1300mm**までダクトを延長。さらに、開口部分に防鳥網を設置する対策も行っています。

POINT

ビルマルの排熱問題を解決した
オーダーメイドエアシェード

- ✓ エアシェードで
ショートサーキット対策
- ✓ 吸込空気温度の低減に成功

ビル用マルチエアコン向け エアシェード

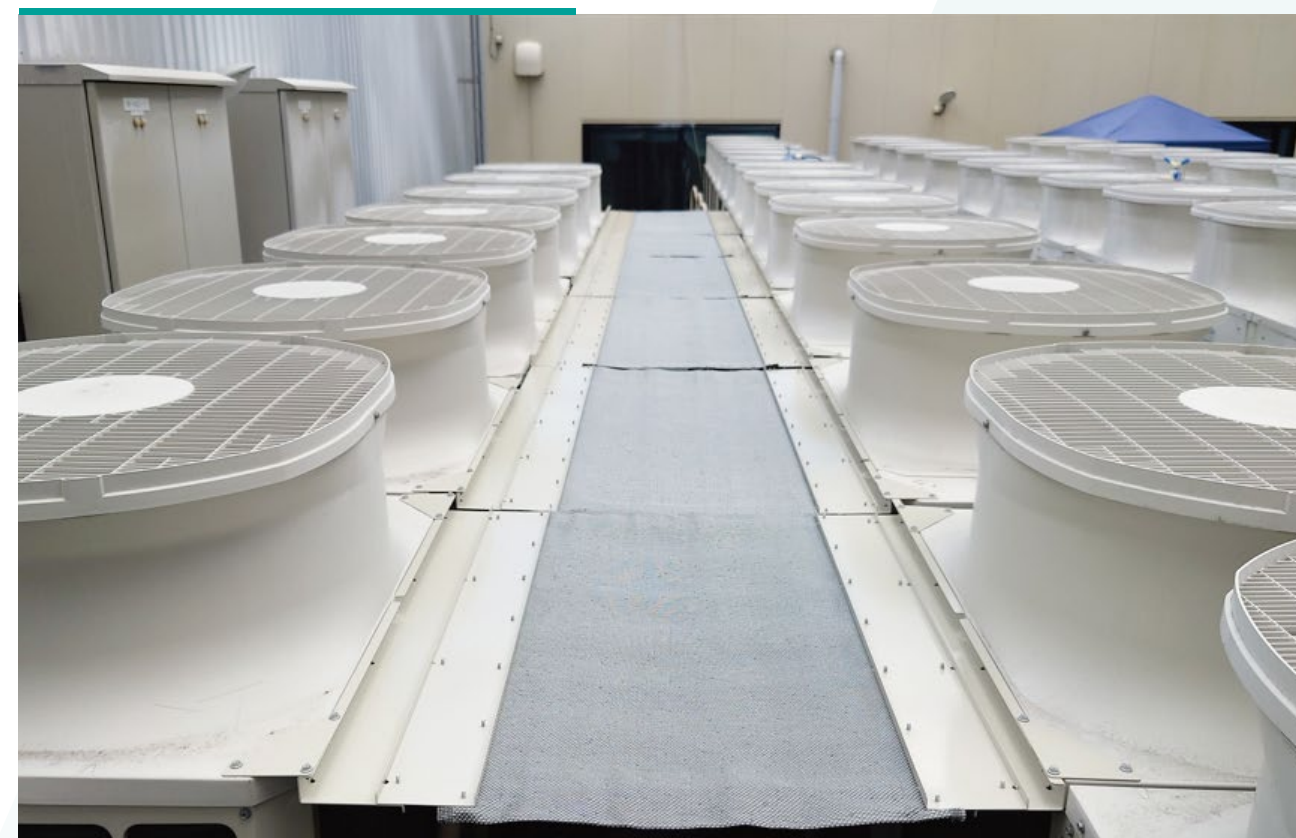

30台のビルマルが集中設置。排熱が溜まりやすい環境でエアシェードをご提案。現地調査を実施し**15種類のエアシェード**を設計しました。

メーカー …… 三菱電機
 室外機 …… ビル用マルチエアコン
 代理店 …… ————
 物件 …… 熊本県 某所



詳細はこちら



Before



After

02 排熱対策部材

店舗・オフィス用エアコン向け上向き特注ダクト



サイドフロー室外機の風が
通行人にあたってしまうとい
う問題があり、上部へ吹出
口を設けたダクトを設置。

メーカー …… 三菱電機
室 外 機 …… 店舗・オフィス用エアコン
代 理 店 …… ———
物 件 …… 北海道 某所



詳細はこちら


高さ違い対応のエアシェード



メーカー …… 三菱電機
室 外 機 …… ビル用マルチエアコン
代 理 店 …… ———
物 件 …… 大阪市内 某オフィスビル

排熱対策として、エアシェードを納入。
室外機の高さが異なるため、特注対応
として斜めに取り付ける仕様でご提案。


側面設置のエアシェード

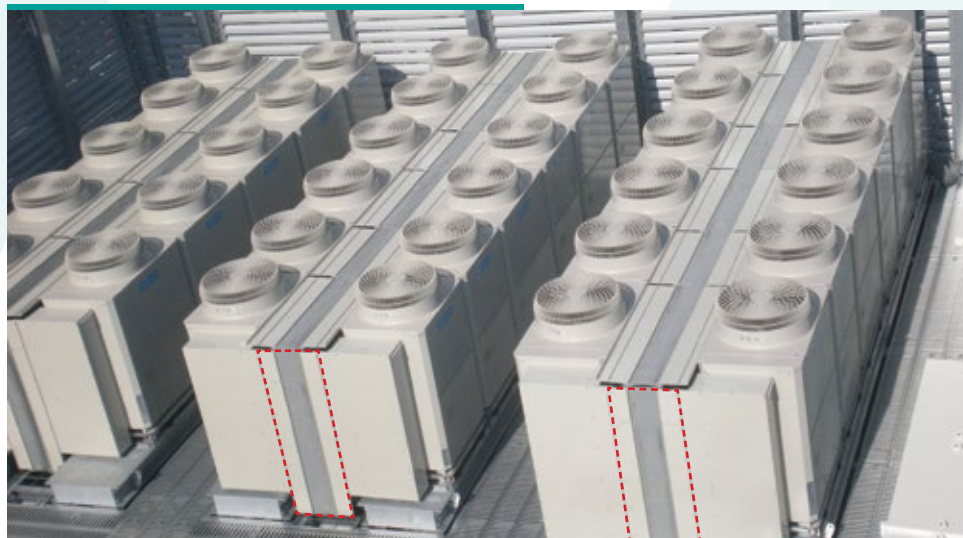

メーカー …… 三菱電機
室 外 機 …… ビル用マルチエアコン
代 理 店 …… ———
物 件 …… 名古屋市内 某オフィスビル

集中設置された室外機の排熱対策として、
エアシェードを納入。**下がグレーチング
で吸込空気量に問題がないこと**から、
側面にもエアシェードを設置。

壁付けエアシェード

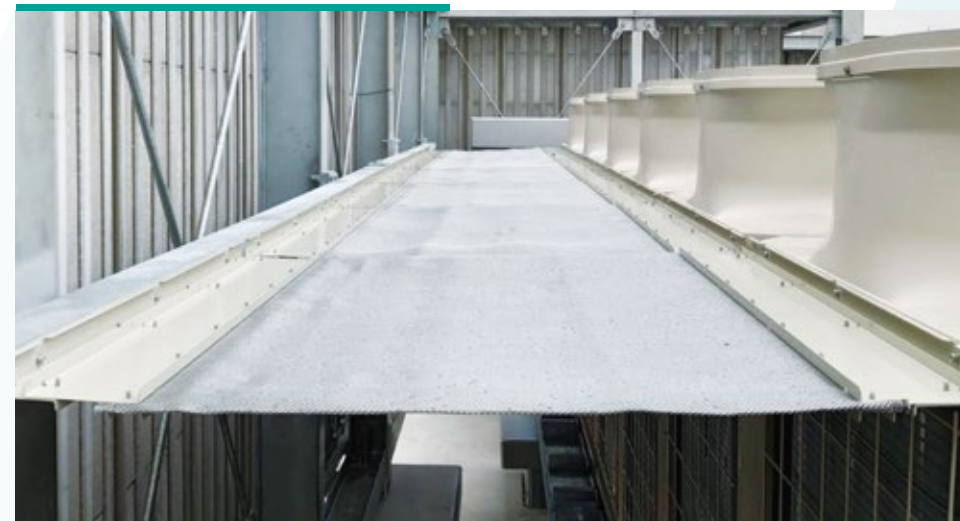

メーカー …… 三菱電機
室 外 機 …… ビル用マルチエアコン
代 理 店 …… ———
物 件 …… 某所

排熱対策として、エアシェードをご提案。
壁と室外機の間専用の取付金具を
設置し、その間に配置することで、排熱
対策を実現。

03 防音システム

POINT

W解析を活用した データセンター向け大型防音対策

- ✓ チラー約300台の防音対策
- ✓ -12dB以上の低減効果
- ✓ 気流と騒音のW解析

モジュールチラー用 特注防音システム



メーカー …… 三菱電機
 室外機 …… モジュールチラー
 代理店 …… ———
 物件 …… ———



音の比較動画

モジュールチラー用特注防音システム

モジュールチラー本体&ヤブシタ防音受注に向け実機実験

吹出側防音ダクト設置



夜間実験




ゼネコン様からのご要望を受け、メーカー様のご協力のもと、チラー実機を用いた検証試験を実施。

騒音と気流のW解析を実施

騒音解析

防音対策無し

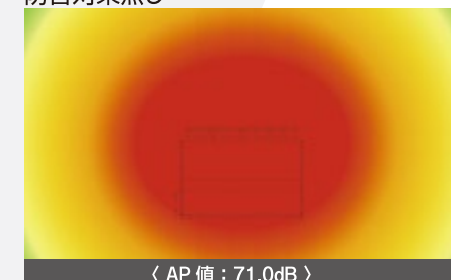


防音ダクト+防音壁



実験結果 -12.3dBの防音効果を確認、目標値クリア

気流解析

無風条件だけではなく、現場状況に合わせ各方面からの風向きで検証

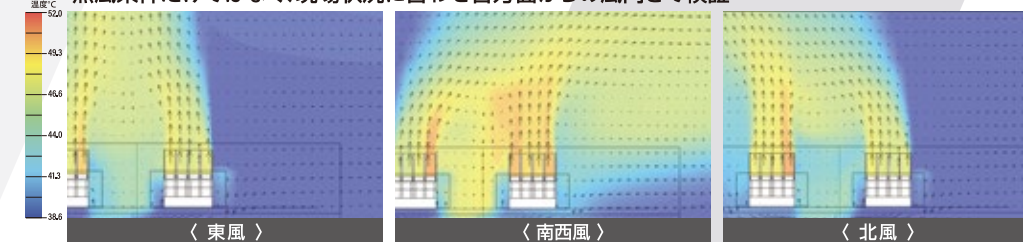

吸込空気温度が運転可能温度範囲内に収まる事を確認

実機での騒音測定では防音対策無しの際は**71dB**だったのに対し、防音ダクトと遮音パネルを組み合わせた防音部材を取付けたことで**58.7dB**となり**-12.3dBの低減効果**を確認。また、気流解析では無風条件だけではなく、現場状況に合わせ各方面からの風向きで検証を行い、吸込空気温度が基準内に収まる事を確認しました。

防音システム



POINT

建物の外観に
調和した防音システム

- ✓ 指定色塗装
- ✓ 景観指定条例対応
- ✓ 騒音解析の実施

騒音解析

騒音レベル
Ld
in dB(A)

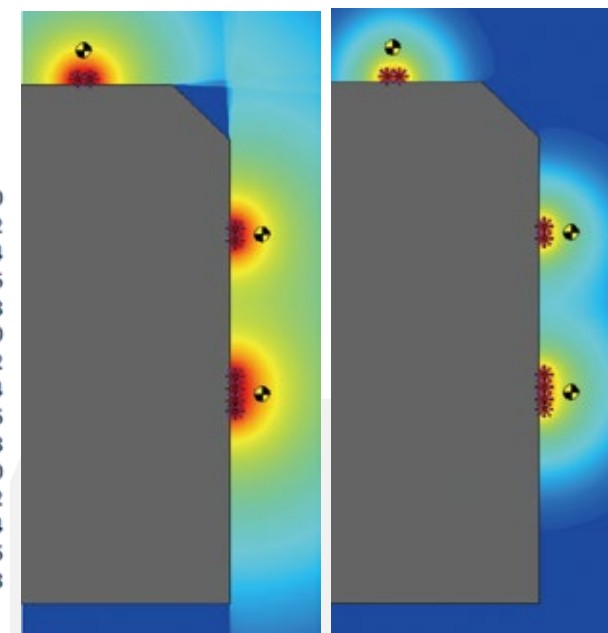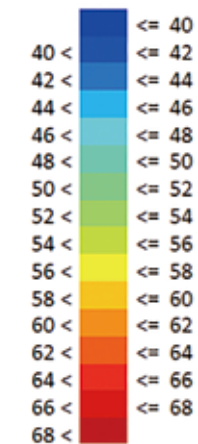

隣地境界線に近接して室外機8台が設置。そこで、騒音解析を行い、2つの特注対応を組み込んだ-10dB仕様の防音ダクトを納入。

設備用PAC-10dB仕様特注防音システム



メーカー …… 三菱電機
室 外 機 …… ビル用マルチエアコン
代 理 店 …… ————
物 件 …… 大阪府 某所



詳細はこちら

約90mm延長



特注内容として、塗装には建物外観との調和を図るため、**指定マンセル値のグレー**を採用し、景観にも配慮。また、吸込側後パネルは、室外機を完全に隠すために**高さを90mm**延長し製作。**ご相談をいただいてから約3ヶ月**という短期間で防音対策を完了しました。

防音システム

POINT

騒音と雪害のW対策

- ✓ 防音ダクト+防雪ネット
- ✓ 一体型で納品

モジュールチラー向け 吹出側防雪ネット付き特注防音ダクト



積雪地域でも防音対策ができるよう、**吹出側防音ダクトの上部に防雪ネット**を取り付けた特注品。組立を弊社で実施した一体型で納品。

メーカー …… ダイキン
室 外 機 …… モジュールチラー
代 理 店 …… ダイキンHVAC
ソリューション東京株式会社様
物 件 …… 伊那文化会館様




詳細はこちら

モジュールチラー向け保護網付き -10dB仕様特注防音システム



POINT

保護網付きで 公共建築仕様に対応




詳細はこちら

メーカー …… ダイキン
室 外 機 …… モジュールチラー
代 理 店 …… ダイキンHVACソリューション
東海株式会社様
物 件 …… 名古屋県 某所

公共建築仕様に対応

吸込側防音フード+保護網

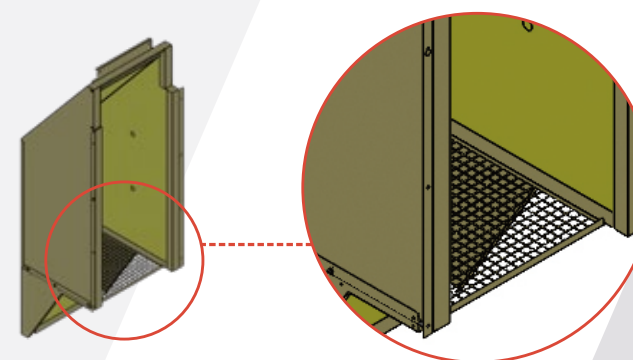

吸込側防音フードに保護網を付けた形状



ビルマル用防音ダクトも同時に納入。

防音システム

POINT


- ✓「寒さ知らず」向け防音フード
- ✓180度回転

ビル用マルチエアコン「寒さ知らず」向け特注防音防雪フード



防雪対策も可能な防音フードを納入。
吹出側フードは180度回転させることで風向を切り替え、導風ダクトとしての機能も担わせました。

メーカー …… 日立
室 外 機 …… ビル用マルチエアコン
代 理 店 …… 株式会社北海道日立様
物 件 …… 某所



詳細はこちら

ビル用マルチエアコン向け 特注防音防雪フード



メーカー …… ダイキン
室 外 機 …… ビル用マルチエアコン
代 理 店 …… ———
物 件 …… 多賀城市立天真小学校様



詳細はこちら



既設配管に干渉してしまうため特注品
で対応。必要なスペースも考慮し、薄型
に変更し設計・納入。

ビル用マルチエアコン向け 特注防音ダクト



吹出側防音ダクトを室外
機上部の建築側ダクトと
フランジで接続可能な
特注形状で製作。

メーカー …… 三菱電機
室 外 機 …… ビル用マルチエアコン
代 理 店 …… ———
物 件 …… ———



詳細はこちら

遮音パネル

EHP用遮音パネル



高さ3mの特注**遮音パネル**
(高耐食めっき鋼板素地)
を納入。


メーカー …… EHP室外機
室 外 機 …… 三菱電機冷熱プラント株式会社 大阪支社様
代 理 店 …… ————
物 件 …… ————



詳細はこちら

騒音解析

コンデンシングユニット22台
に対し**対策なしと対策ありの
2パターン**で騒音シミュレ
ーションを行いました。

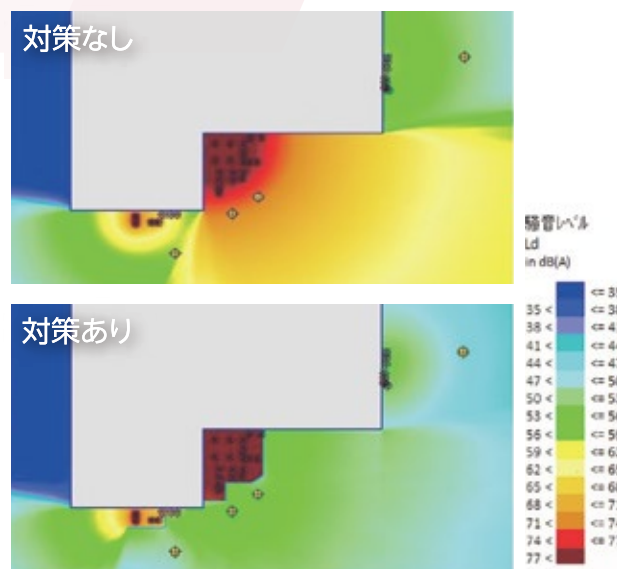

合計80mの設備機器用遮音パネル



メーカー …… ————
室 外 機 …… 店舗・オフィス用エアコン
代 理 店 …… ————
物 件 …… 彩菜生活合同会社様



詳細はこちら

音を包む45度角のEHP遮音パネル



メーカー …… ————
室 外 機 …… EHP室外機
代 理 店 …… ————
物 件 …… 大分県 某パチンコ店

遮音壁上部を45度に傾け音源を包み込むように
設計。**-12.7dB**の低減効果を確認しました。

特注架台

パッケージエアコン用 特注ブラケット架台&防雪フード





メーカー …… ダイキン
室 外 機 …… パッケージエアコン
代 理 店 …… ダイキンHVACソリューション北海道株式会社様
物 件 …… ———



詳細はこちら

モジュールチラー向け 分割仕様特注防振架台+H150mm特注架台

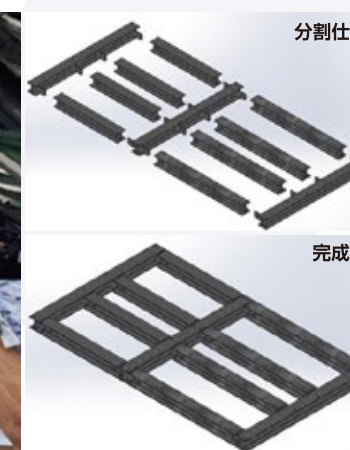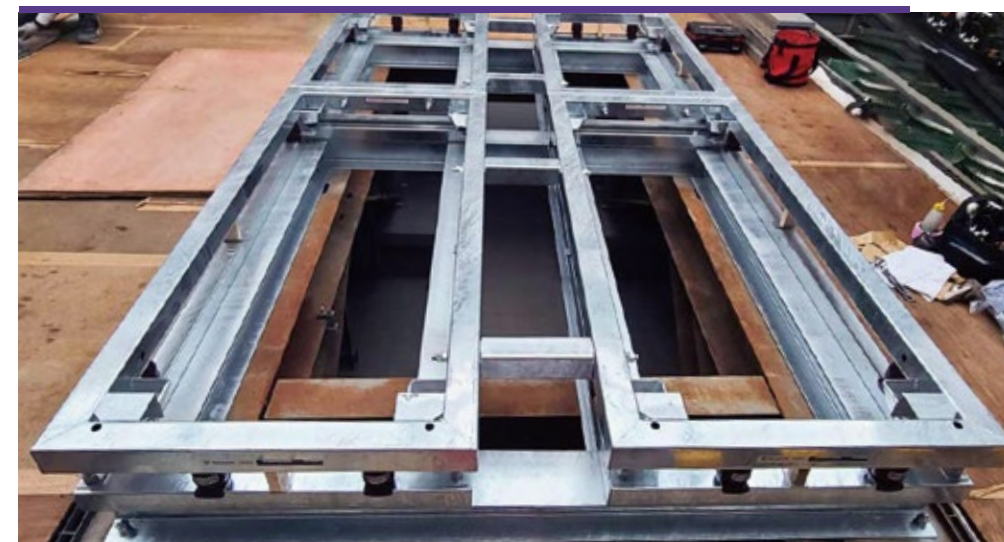

メーカー …… 三菱電機
室 外 機 …… モジュールチラー
代 理 店 …… 菱東産業株式会社様
物 件 …… 東京都 某所ビル



詳細はこちら

クレーン作業ができない現場でも**現地組立式**で製品をご案内することができます。コンパクトに梱包しておりますので、**輸送コストも抑える**ことが可能。

GHP用SUS製特注高置架台




GHP「GXUDP355・850GA」用の
H500mmSUS製特注高置架台を納入。

メーカー …… ダイキン
室 外 機 …… ビル用マルチエアコン
代 理 店 …… 東テク株式会社 秋田営業所様
物 件 …… 秋田県 某所



詳細はこちら

モジュールチラー用特注鋼製架台

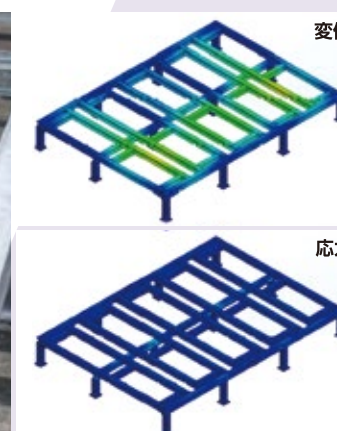

メーカー …… ———
室 外 機 …… モジュールチラー
代 理 店 …… ———
物 件 …… 某公共施設



詳細はこちら

モジュールチラー連結設置用H700mm鋼製架台を納入。設計事務所様より強度検討含め架台の設計依頼をいただき、応力解析や耐震計算を実施し、ご提出させていただきました。

特注架台

メルスノーワイド室外機用特注2段積みユニット架台



メーカー …… 三菱電機
室 外 機 …… メルスノーワイド
代 理 店 …… ———
物 件 …… 北海道 某所



詳細はこちら

設置スペースが狭小なため、2段積み仕様を特注設計。ドレン凍結等も考慮し、2段目室外機下部には**ヒーター付きのドレンパン**も組み込み、設計しました。



冷凍・冷蔵ユニット用特注架台



メーカー …… ダイキン
室 外 機 …… 冷凍・冷蔵ユニット
代 理 店 …… ———
物 件 …… 秋田県 某所



詳細はこちら

冷凍・冷蔵ユニット「LFMP20AA」用H100mm架台を3台納入。ご依頼から設計期間含め**10日間の超短納期**で納入させていただきました。

エア搬送ファン用特注床置鋼製架台



メーカー …… ———
室 外 機 …… ———
代 理 店 …… ———
物 件 …… 北海道 某事務所



詳細はこちら

1階から2階にかけて吹き抜け構造となっており、暖気が2階に逃げるため、空気循環を目的としたエア搬送ファンの設置をご提案。リーズナブルな設置を実現するため、特注鋼製架台を設計・製作しました。

MAQUILLAGE (マキヤージュ)



世界初納入となった【**仙台エコー医療療育センター**】様。従来、室外機は目立たない場所に設置したり、隠したりするのが一般的でした。しかし『マキヤージュ』により、隠すのではなく、**魅せるデザイン**へと進化。本物件も周囲の景観と調和し、**快適で心地よい空間**を提供することができました。

メーカー
室 外 機 ルームエアコン
代 理 店 株式会社カナデン東北支店様
物 件 仙台エコー医療療育センター様



詳細はこちら

意匠性を考慮した室外機設置

「マキヤージュ」は、**デザインから製作まですべて自社で完結する製品**です。デザイン性だけでなく圧力損失や吸込空気温度の気流シミュレーションを行い、基準をクリアした形状で設計しているため、性能面でも安心してお使いいただけます。今回のデザインは、日本の伝統模様である「麻の葉模様」や「市松模様」を取り入れました。人通りの多い正面玄関では景観を損なうことなく空間に調和。機器の劣化防止にも役立っています。



オリジナルデザイン入り

マキヤージュ第1号を記念してパネルの一部にオリジナルデザインを刻印。



担当の〈株式会社カナデン 東北支店〉 石川 祐太様 からのコメント

今回の納入が世界初ということで、私たちとしても非常に誇りに感じています。実際に設置された『マキヤージュ』をお客様が見て非常に喜んでくださり、私たちも驚きました！今後も、ヤブシタ様と共に「単なる空調設備としてではなく、設置によって空間全体の美しさがさらに引き立つような提案」を続けていけたらと思っています。

店舗用エアコン向け 特注SUS製ドレンパン



室外機が歩道の高い位置で設置され、ドレン水が歩行者にかかる恐れがあるためドレンパンを納入。「今までブラケット架台に対応するドレンパンが無く、現場で困っていたので、大変助かっています。非常に施工しやすく、優れていると感じました。」とのコメントを頂戴しました。

メーカー …… ダイキン
室 外 機 …… 店舗用エアコン
代 理 店 …… ———
物 件 …… 北海道 某所



詳細はこちら



取付動画

傾斜付き特注防雪屋根



防雪屋根を納入。

メーカー …… 日立
室 外 機 …… ルームエアコン
代 理 店 …… 株式会社北海道日立様
物 件 …… 北海道 某所



詳細はこちら

水冷チラー向け特注屋外設置ユニット



冷却水取出口が通常仕様と逆側に変更されていたため、それに合わせよう外装パネルを設計。また、外からでも点検が可能な設計。



メーカー …… 三菱電機
室 外 機 …… ———
代 理 店 …… ———
物 件 …… 千葉県 某所



詳細はこちら

気づき、そして、感謝と丁寧

Awareness, Thankfulness and Politeness

気づきとは「現在」

"the present"
自分の身の周りの問題点に気が付く事。

感謝とは「過去」

"the past"
現在までにお世話になった人・事に
感謝できる思考を持つ事。

丁寧とは「未来」

"the future"
これから出会う人・事に丁寧に対応して
「心に残る仕事」をする事。



株式会社 ヤブシタ

(本 社) 〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3番1号 南大通ビルN1 3F
営業課 TEL 011-205-3281 / FAX 011-205-3285

(東京支店) 〒108-0014 東京都港区芝5丁目20番9号 東化ビル2F
..... TEL 03-6453-6353 / FAX 03-6459-4660

(大阪営業所) 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目12番14号 402
..... TEL 06-4400-8645

(博多営業所) 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町18番
..... TEL 092-600-7495

